


## Requisitos para la conexión del servicio de cloacas

Para la conexión de una vivienda a la red cloacal se requerirá:

- ✓ Cámara de inspección de doble tapa 60 x 60 de H°A°
- ✓ Sistema de ventilación 4" a los 4 vientos.
- ✓ Caño de PVC 3,2mm de 110 de diámetro normas IRAM con una pendiente mínima de 1,5 cm por metro.
- ✓ Distancia máxima de la cámara no mayor a 10 metros de la línea municipal.
- ✓ Salida de cañería interna de 90° respecto de la línea municipal y con una prolongación de un metro.
- ✓ La profundidad de la tapada no debe superar los 60cm.

## Edificios o complejos de departamentos

En el caso de edificios o complejos de departamentos, con unidades funcionales destinadas a vivienda y unidades funcionales destinadas a locales comerciales ubicados en planta baja, se requerirán conexiones independientes; una para las unidades destinadas a viviendas y otra para los locales comerciales, a fines de evitar a futuro problemas con el servicio.

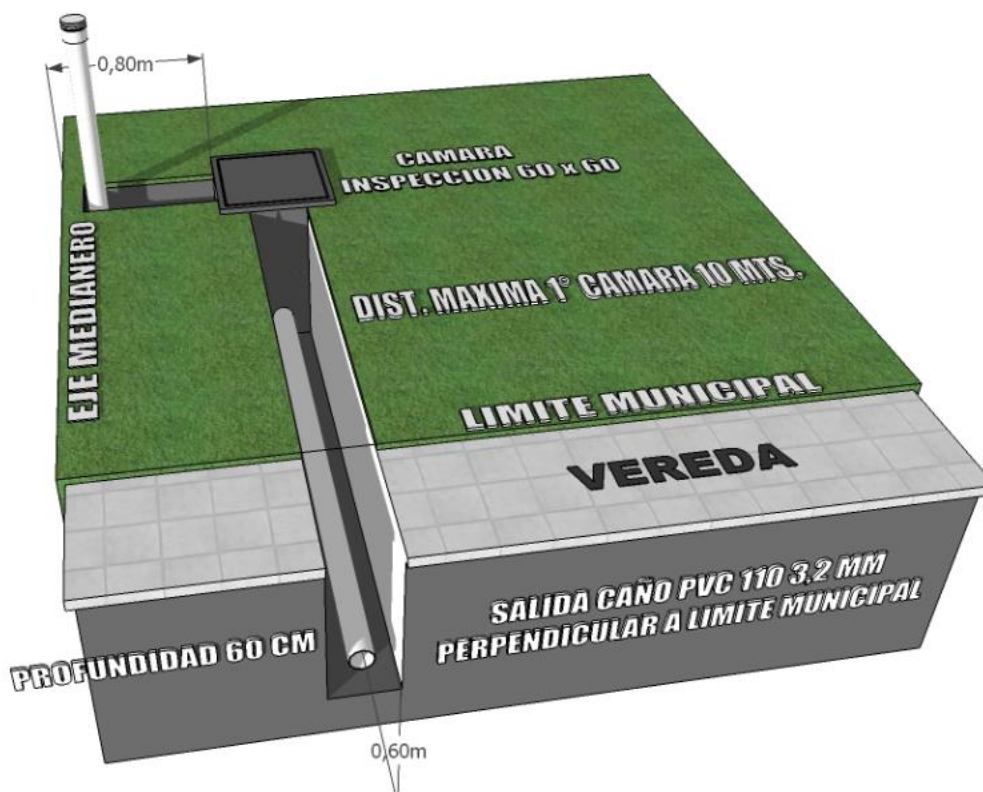

## Documentación a presentar

Para realizar el trámite de alta de conexión en nuestra oficina comercial se requerirá:

- ✓ Completar el formulario de solicitud de conexión.
- ✓ Fotocopia de DNI del titular del inmueble.
- ✓ Fotocopia de escritura o certificado de escritura en trámite extendido por Escribano Público.
- ✓ Plano de la vivienda aprobado por la Municipalidad de Balcarce.
- ✓ Partida Municipal, calle y n° de puerta.

Se recuerda que **Aguas de Balcarce S.A.** es el único Ente autorizado para intervenir en las conexiones y redes de agua y cloaca. No está permitido que los usuarios o terceras personas manipulen los medidores de agua, su llave de paso u otros elementos de las conexiones.

**EVITE MULTAS:** Arts. 28; Art. 49, inc. b), j), k), l) del Decreto provincial 878/2003.

## Importante: Desagües pluviales

El destino de los desagües pluviales en ningún caso puede ser la red cloacal domiciliaria.

Los desagües de rejillas de patios y de bajadas de pisos altos deberán conducirse a través de conductales a la vía pública.

Los casos detectados de conexión de desagües pluviales a la red del servicio de cloacas serán motivo de la paralización de la obra, y de la aplicación de las sanciones que correspondan.

